


| Поз. обознач. | Наименование  | Кол. | Примечание |
|---------------|---|------|------------|
| AA1           | Программируемый логический контроллер                     | 1    |            |
|               | ПЛК323-220.x, ТМ "ОВЕН"                                   |      |            |
| AA2           | Модуль ввода дискретных сигналов MB110-220.32ДН, ТМ"ОВЕН" | 1    |            |
| QF1           | Автомат защиты  | 1    |            |
| R1, R2        | Резистор 120 Ом   | 2    |            |

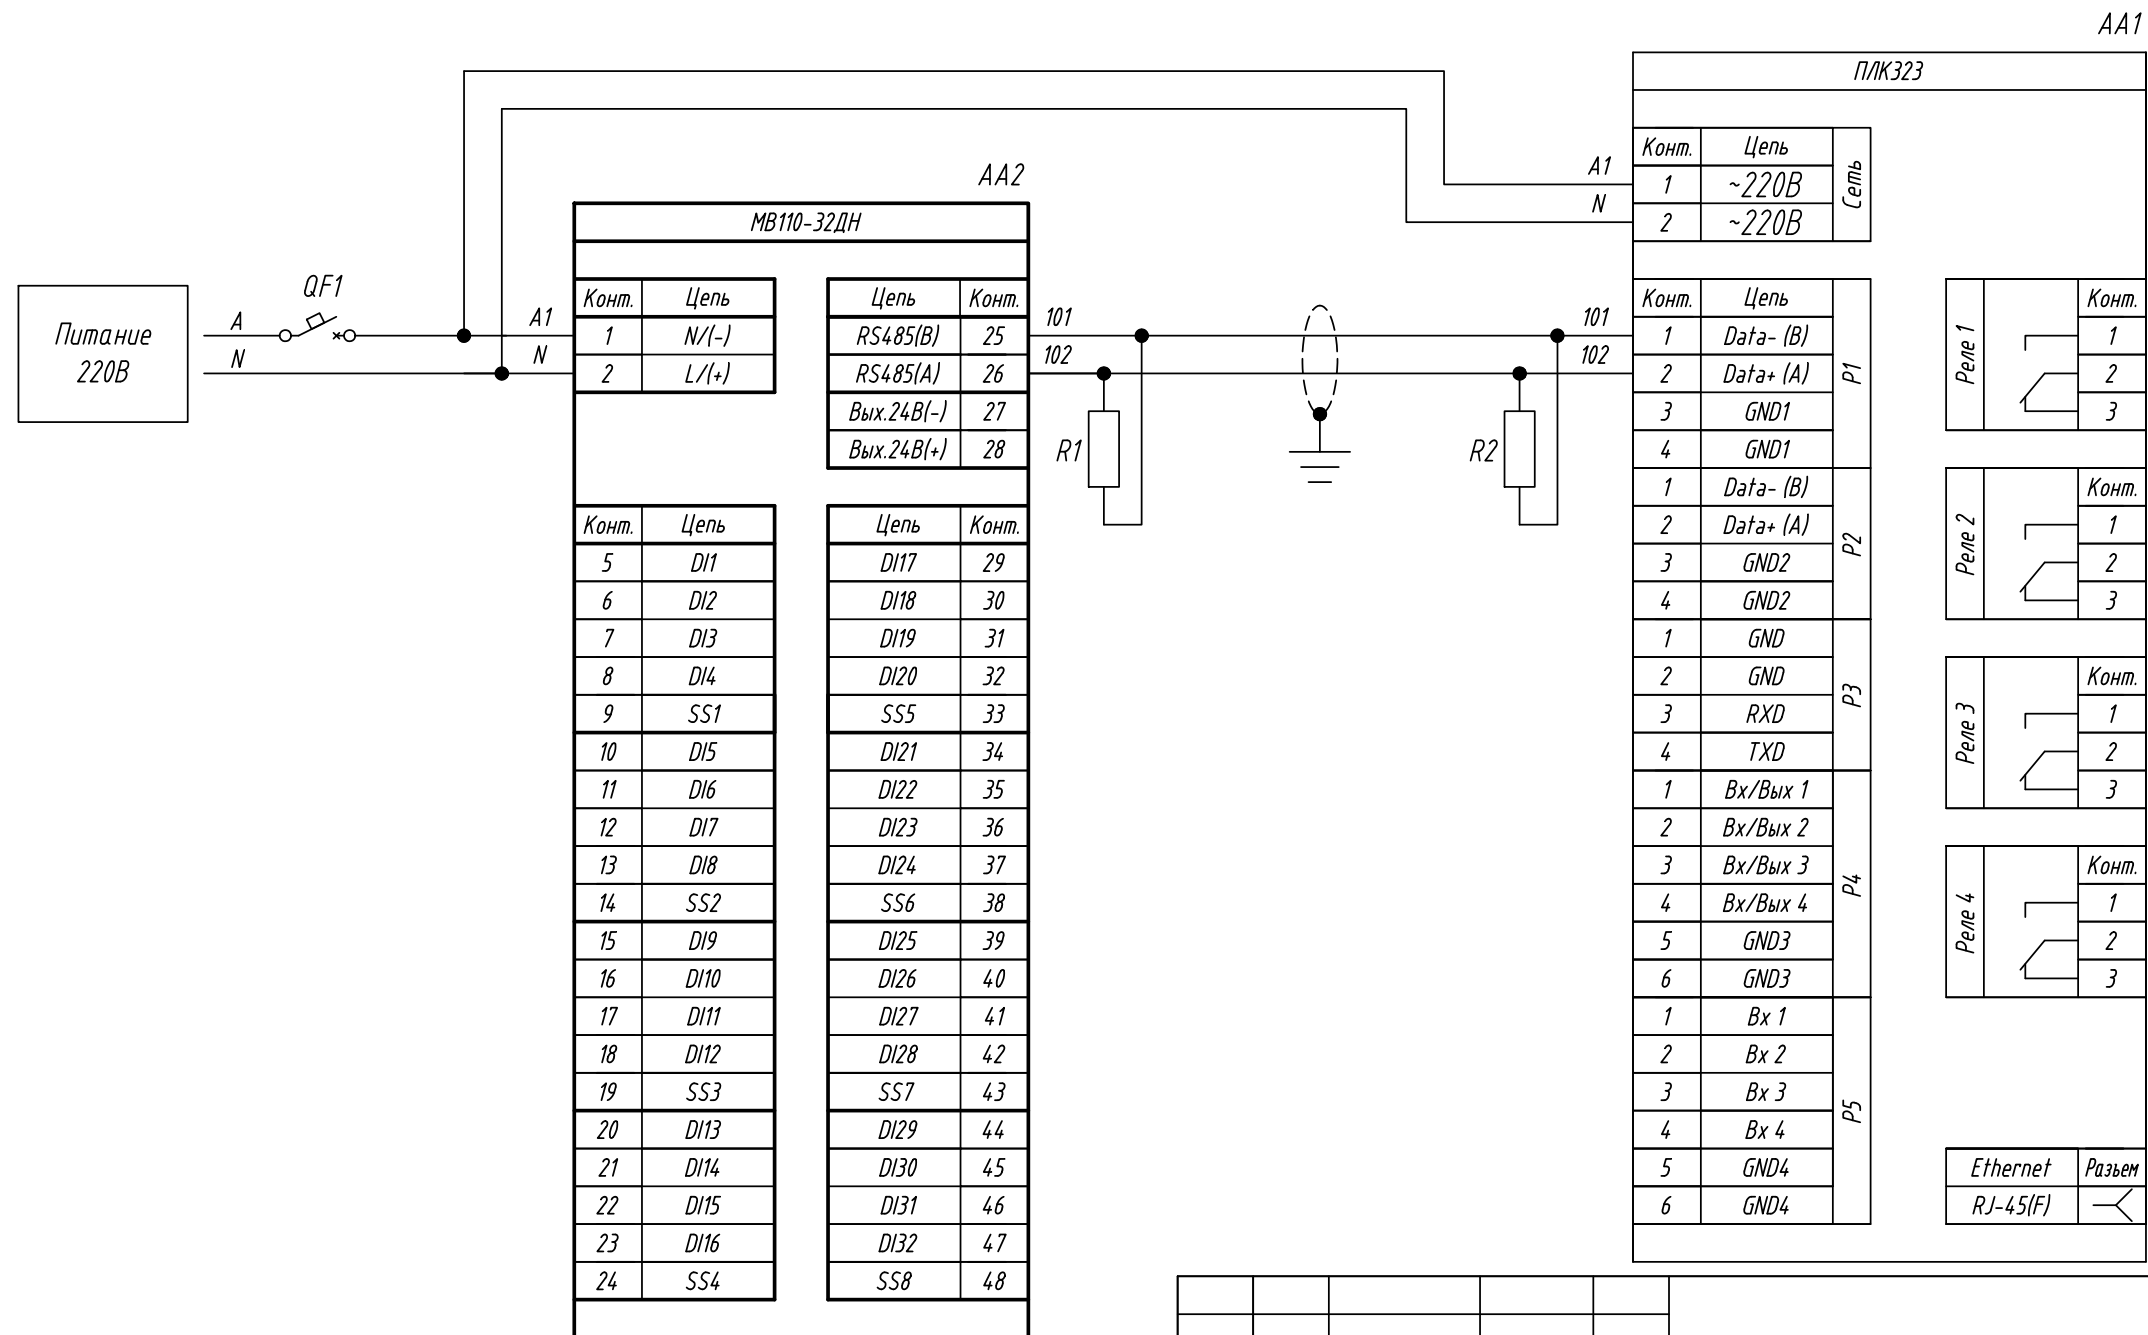

Примечание

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата | MB110-220(24).32ДН,<br>Подключение к ПЛК по RS485<br><br>Схема электрическая принципиальная | Лит. | Масса    | Масштаб |
|----------|------|----------|---------|------|---|------|----------|---------|
| Разраб.  |      |          |         |      |   |      |          |         |
| Провер.  |      |          |         |      |   |      |          |         |
| Т.контр. |      |          |         |      |   |      |          |         |
| Рук.раз. |      |          |         |      |   |      |          |         |
| Н.контр. |      |          |         |      |   |      |          |         |
| Утв.     |      |          |         |      |   |      |          |         |
|          |      |          |         |      |   | Лист | Листов 1 |         |

|              |              |              |                |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подпись и дата |
|              |              |              |                |