

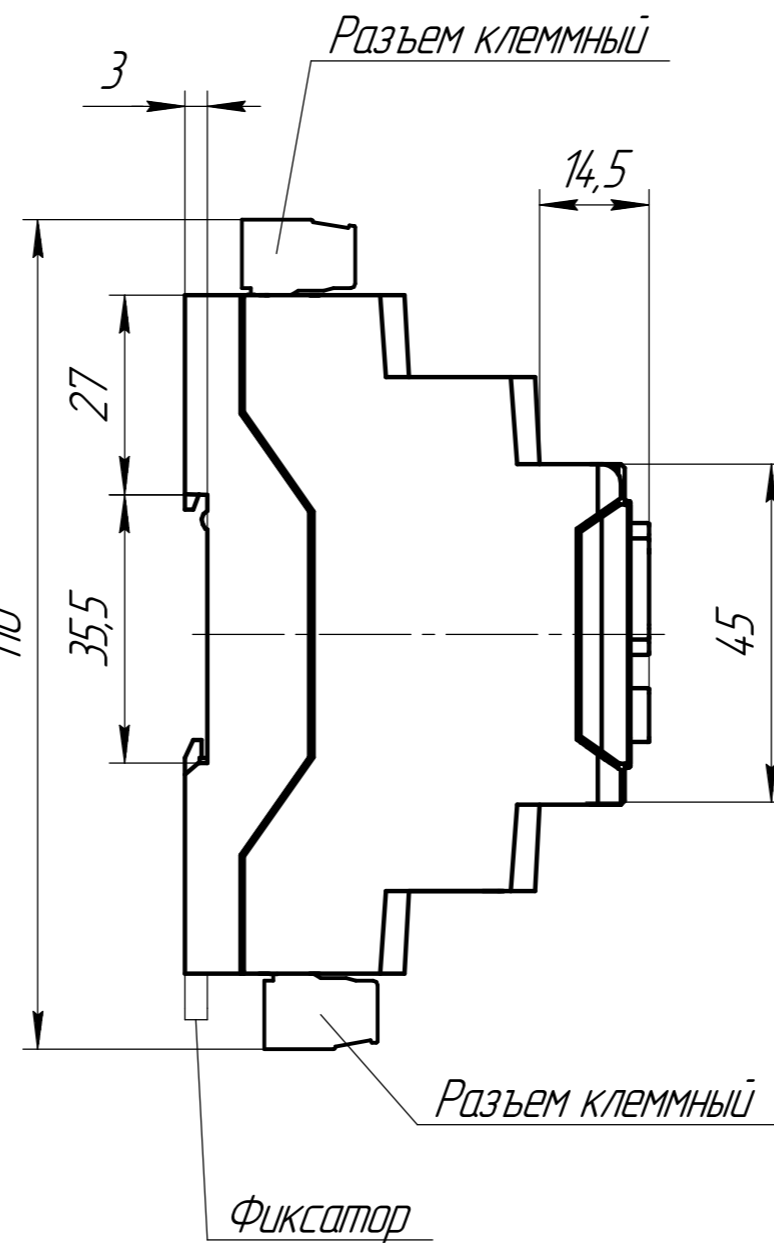
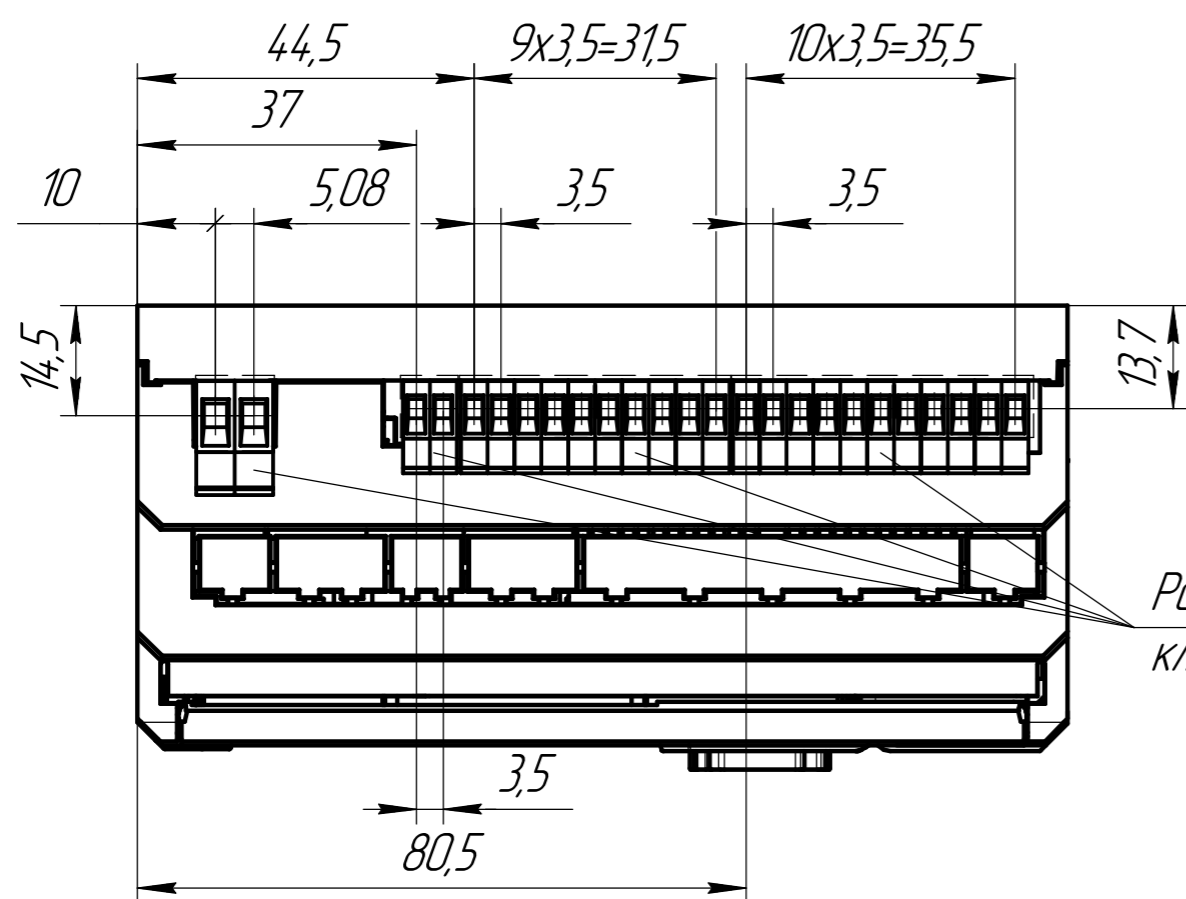


Разъемы клеммные условно не показаны

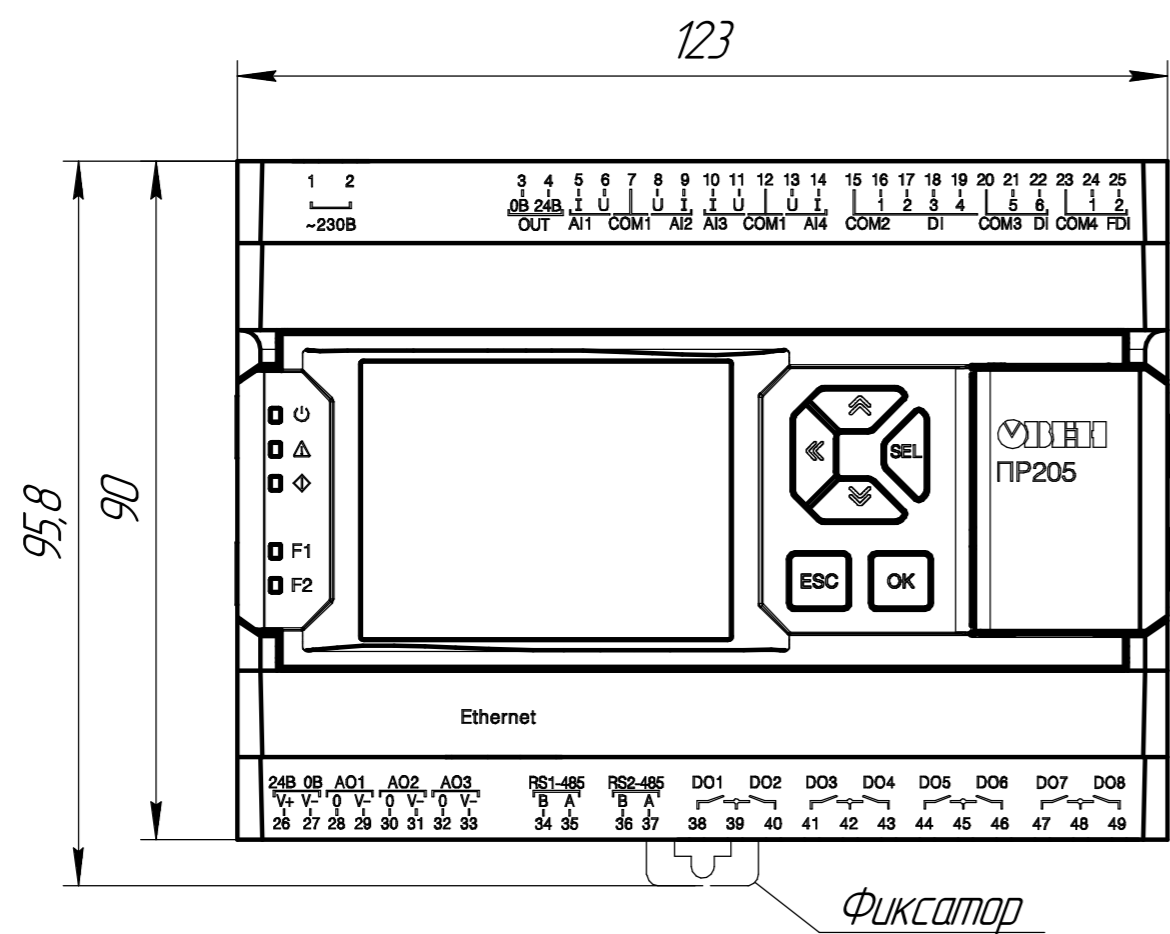

Расположение зон вентиляции и подключения проводов
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

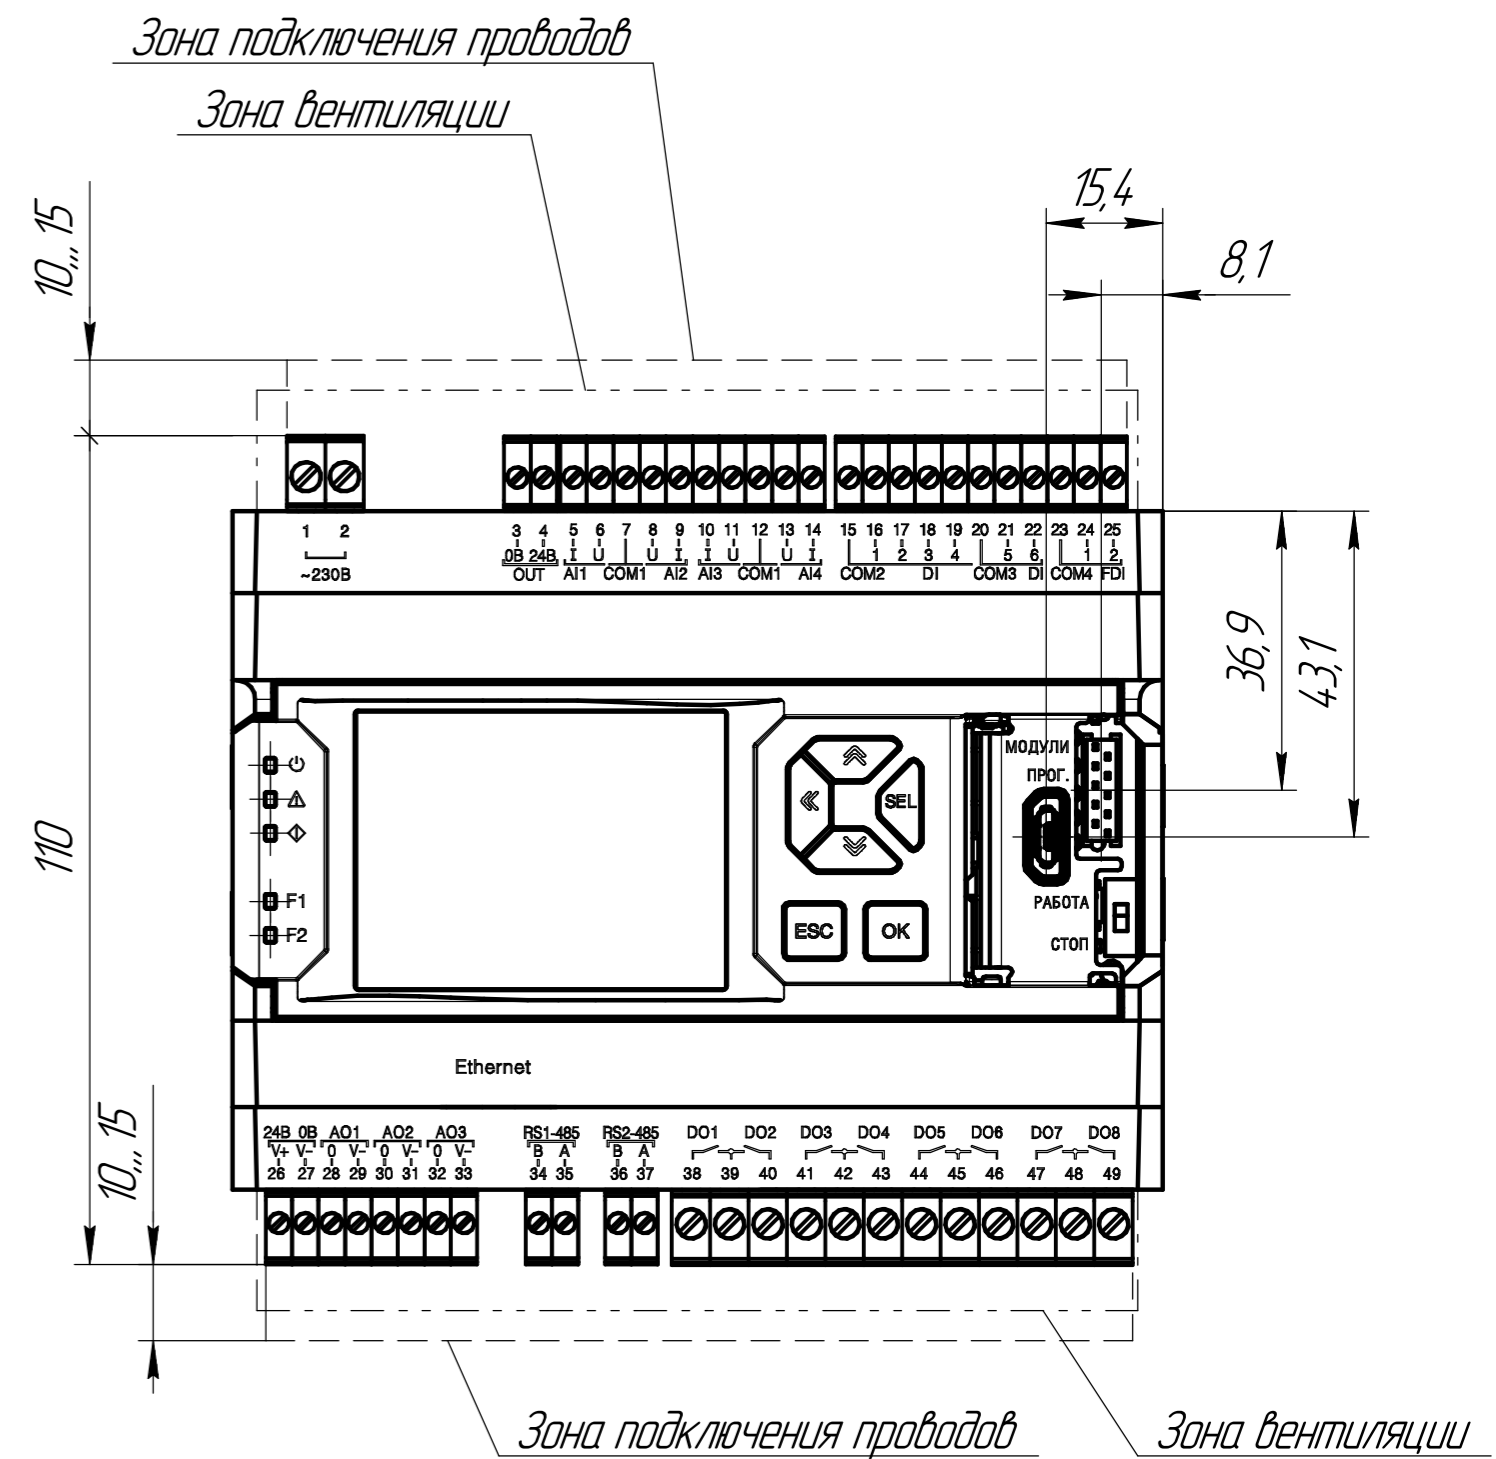

- *Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
- Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
ПР205-230.12.11.22.2.0
Габаритный чертеж

Лист 1 Листов 2

Копировал _____ Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Пздт. и дата

Инд. № з/дкл.

Взам. инв. №


Пздт. и дата

Инд. № пздт.

Расположение зон вентиляции

A

Зона вентиляции

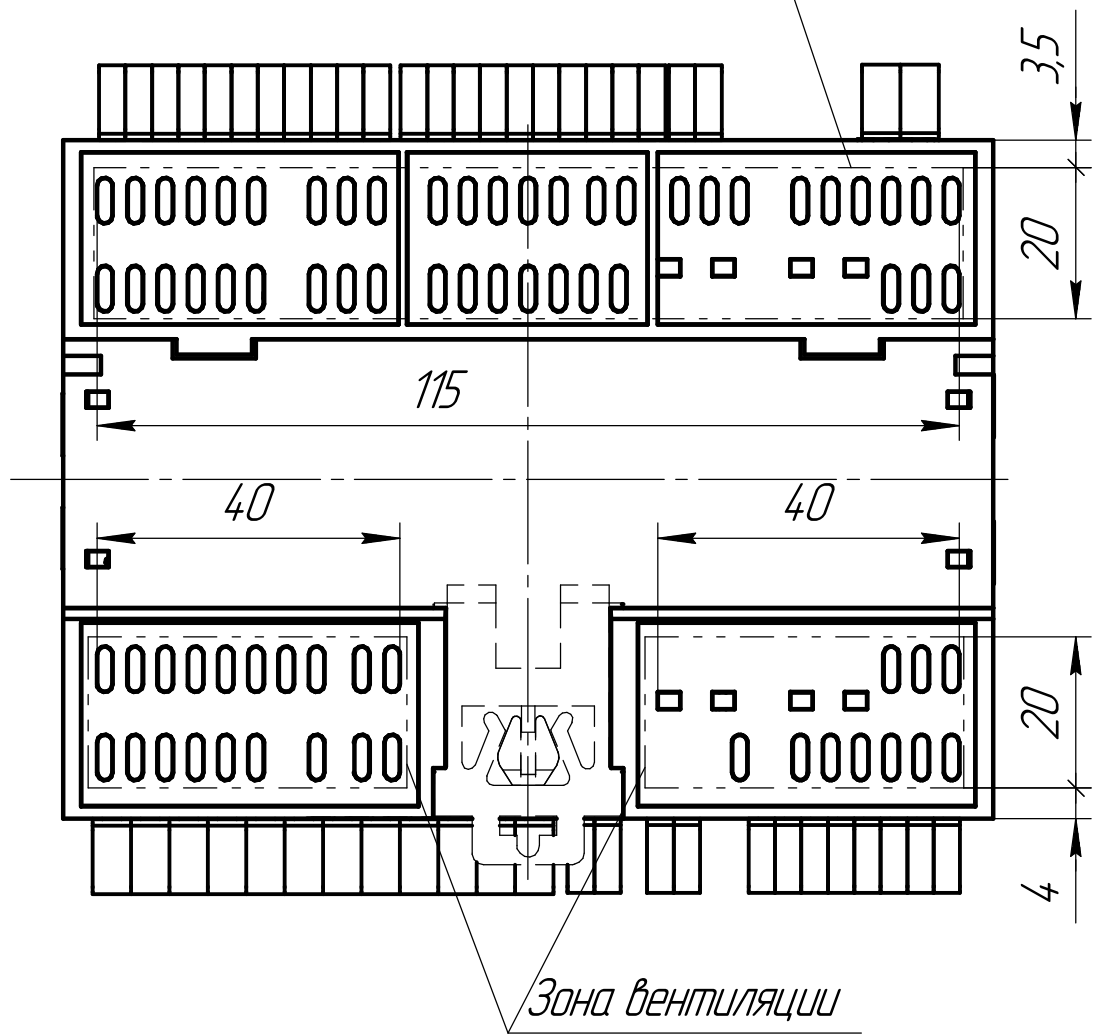

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------