

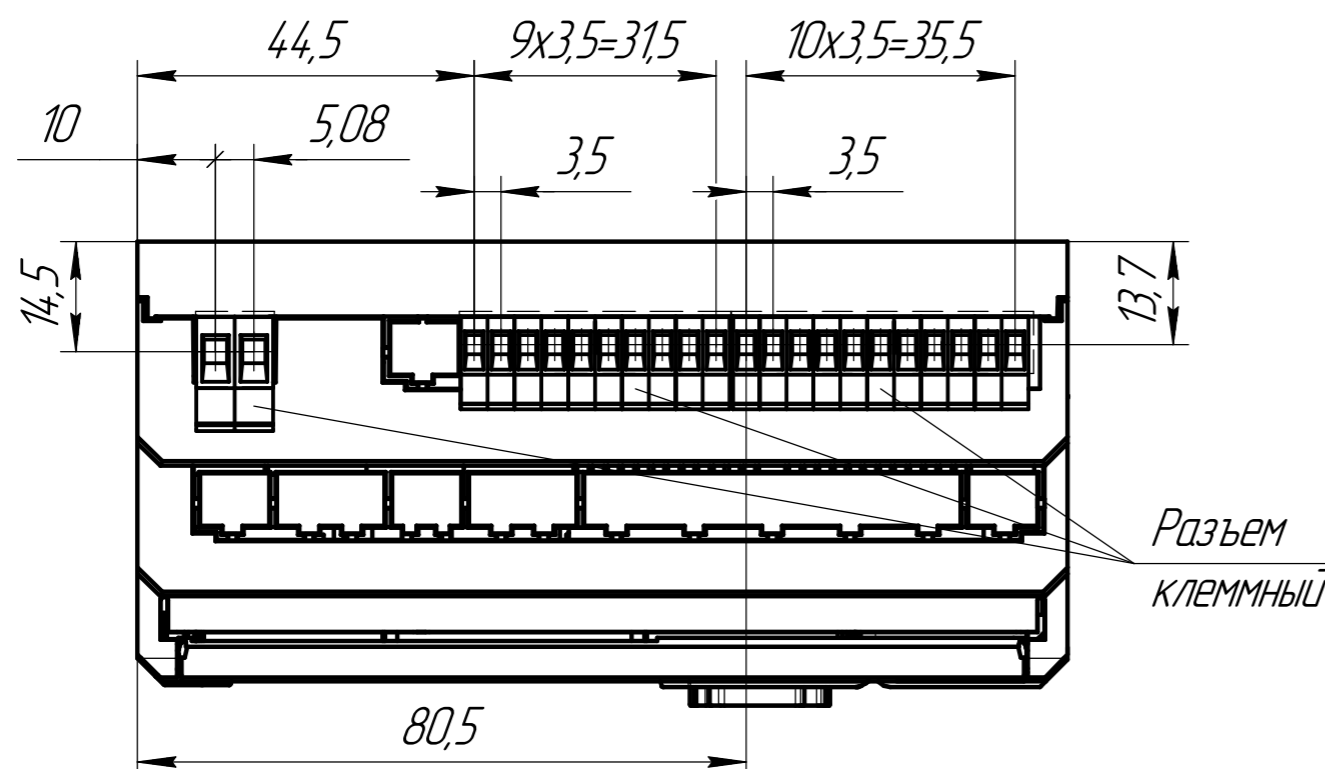
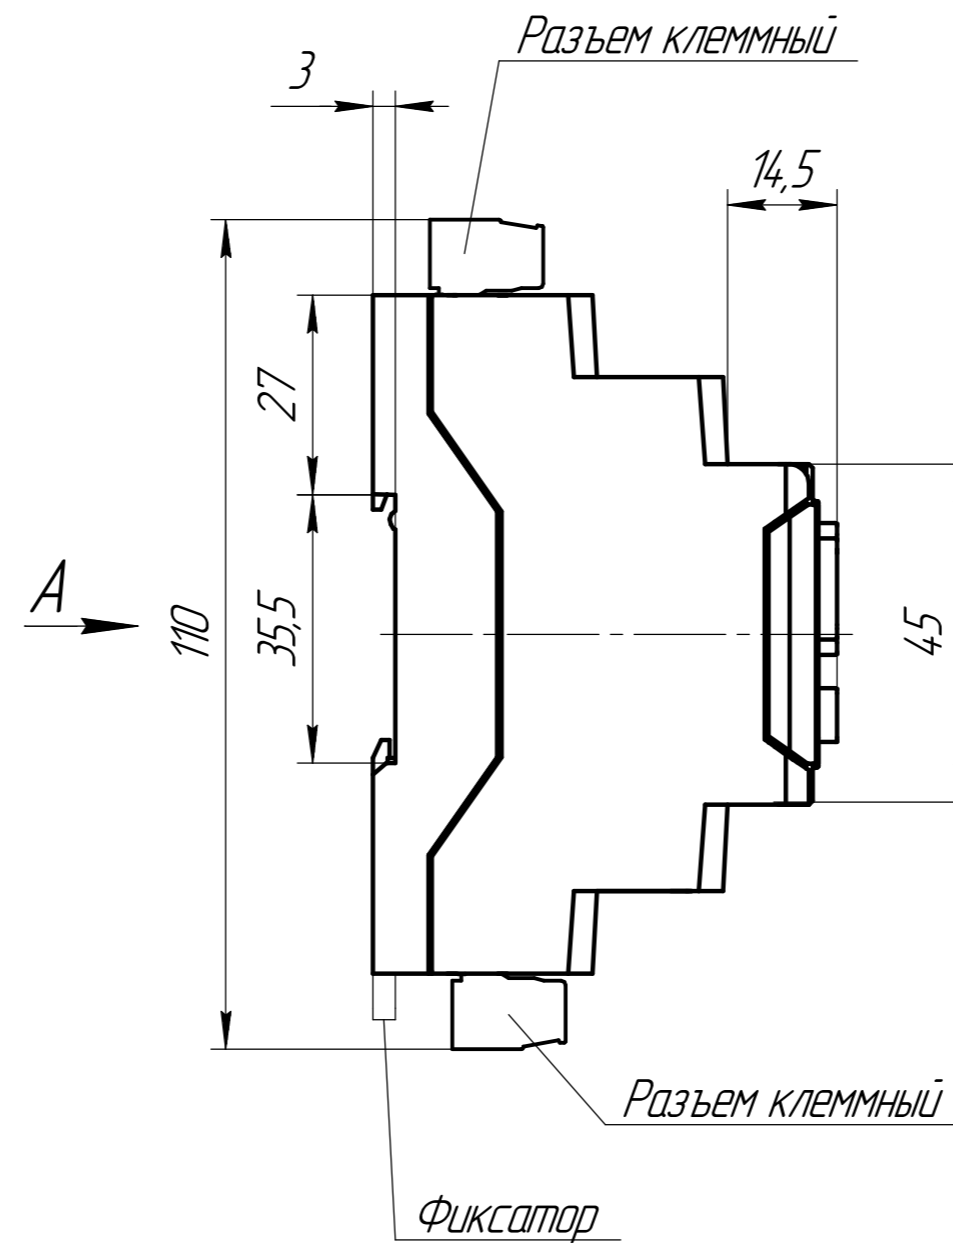


Разъемы клеммные условно не показаны

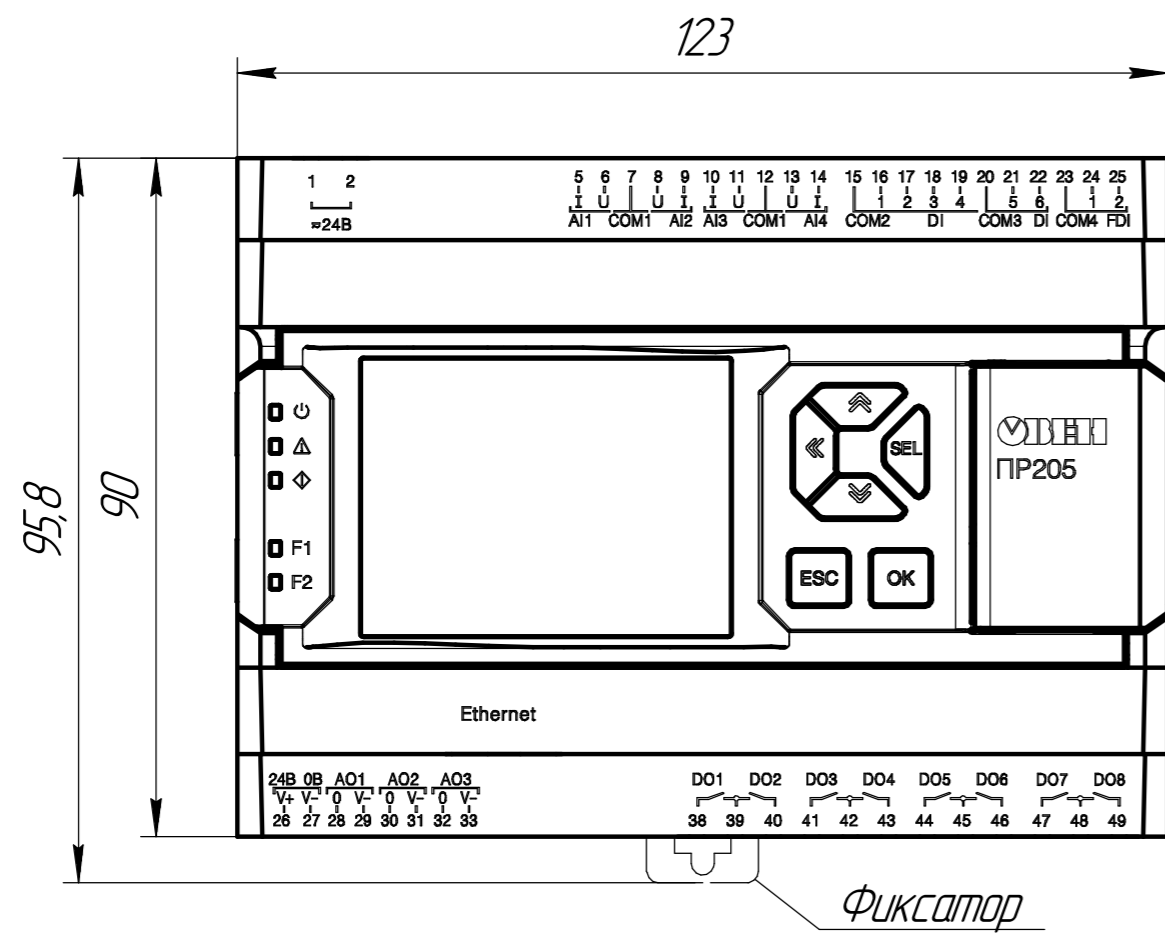

Расположение зон вентиляции и подключения проводов  
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

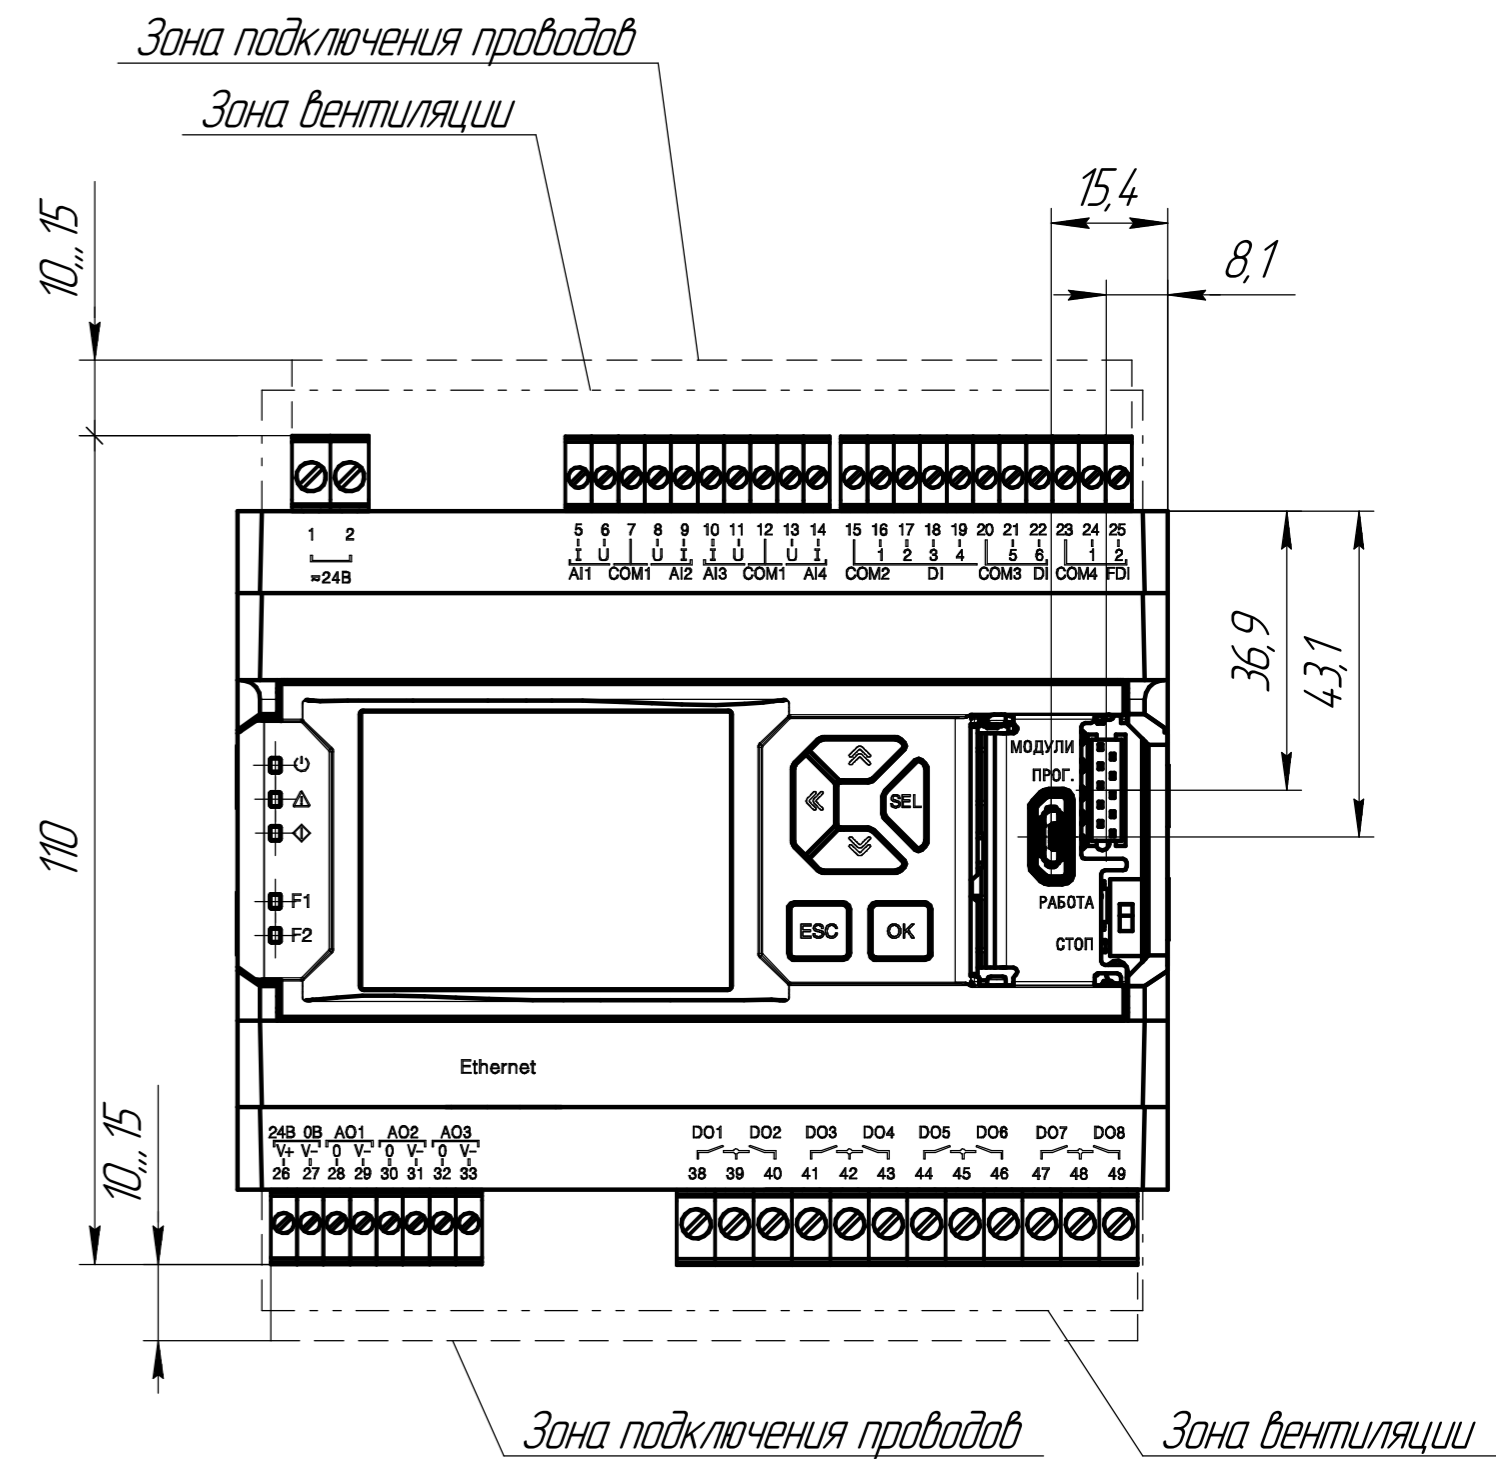


- \* Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm IT12/2$ .
- Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

|          |      |        |       |      |   |      |       |         |
|----------|------|--------|-------|------|---|------|-------|---------|
| Изм.     | Лист | № док. | Подп. | Дата | Программируемое реле<br>с графическим дисплеем и Ethernet<br>ПР205-24.121102.0.0<br>Габаритный чертеж | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб.  |      |        |       |      |   | Лист | 1     | Листов  |
| Проб.    |      |        |       |      |   |      |       |         |
| Т.контр. |      |        |       |      |   |      |       |         |
| Н.контр. |      |        |       |      |   |      |       |         |
| Утв.     |      |        |       |      |   |      |       |         |

*Расположение зон вентиляции*

*A*

*Зона вентиляции*

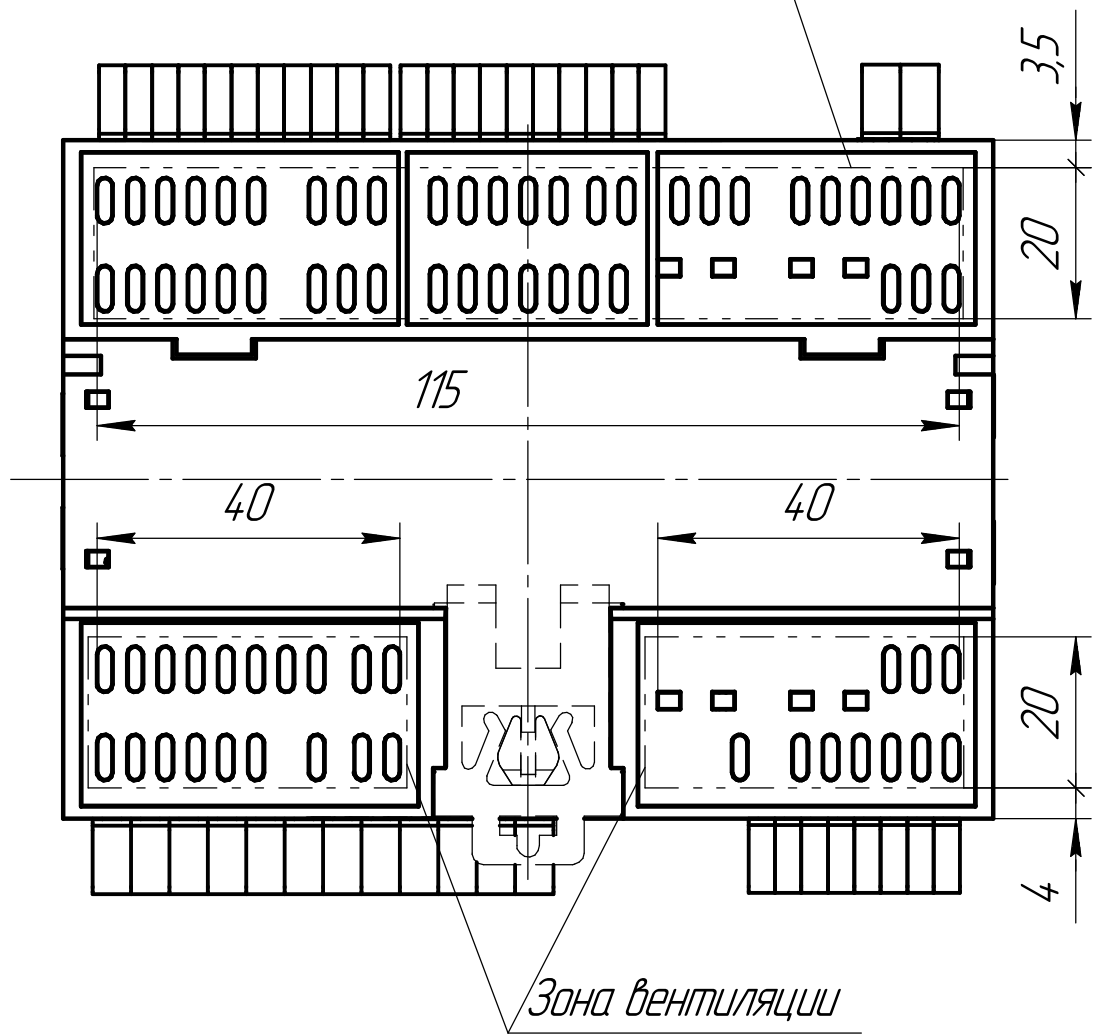

*Зона вентиляции*

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № докл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |