
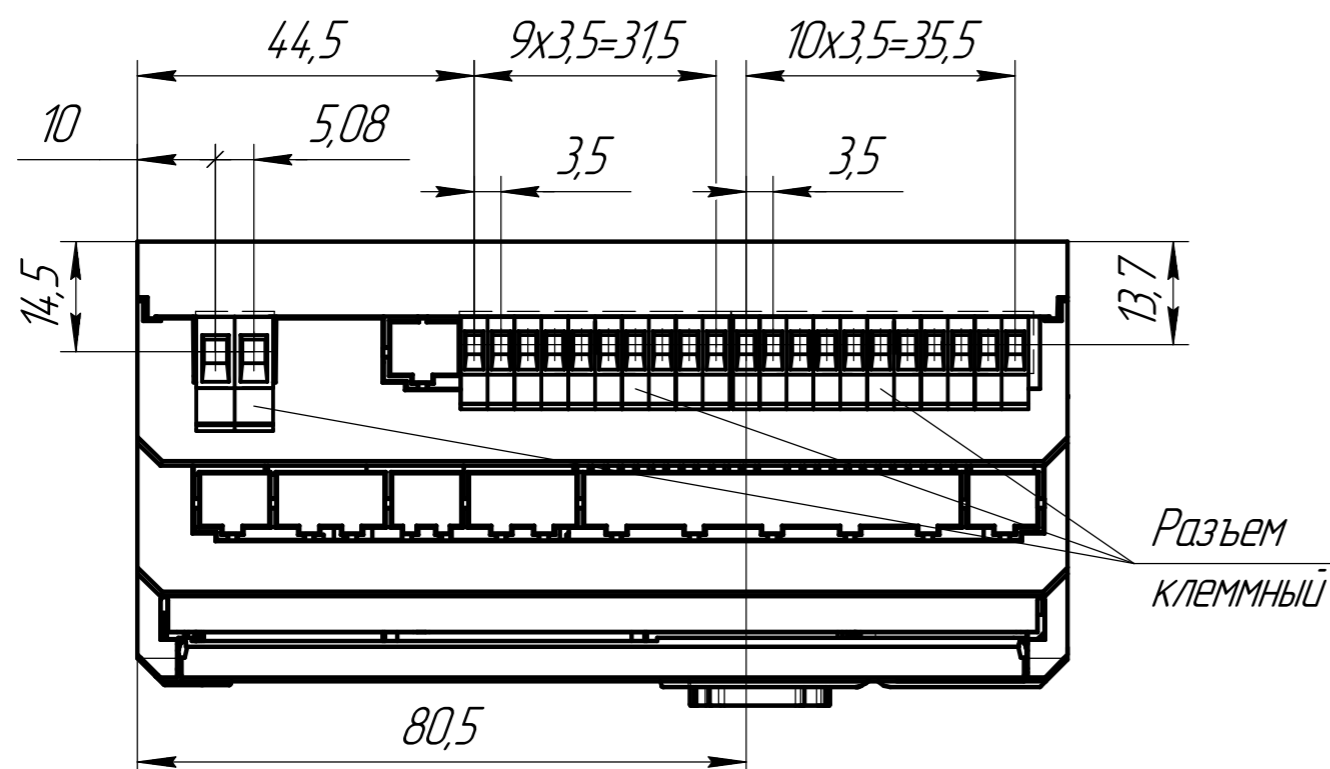
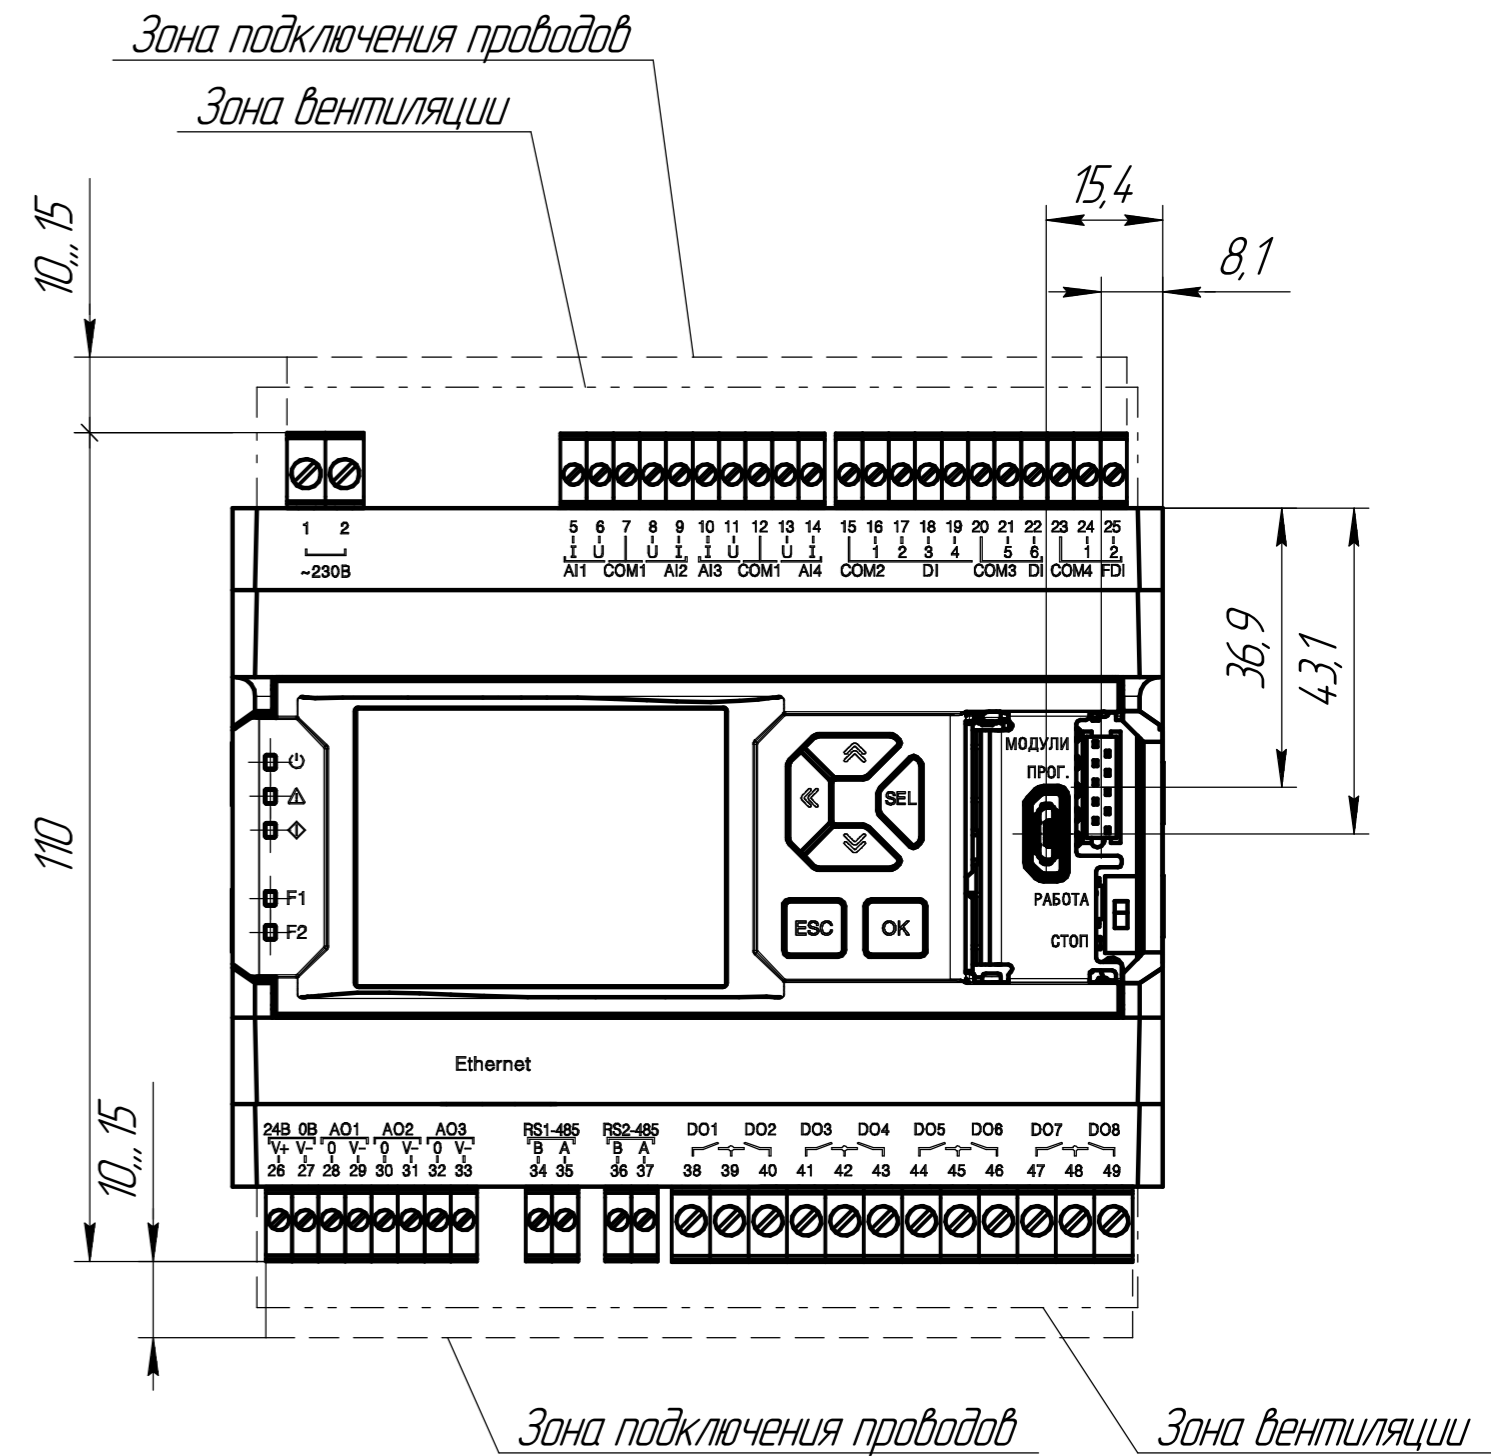
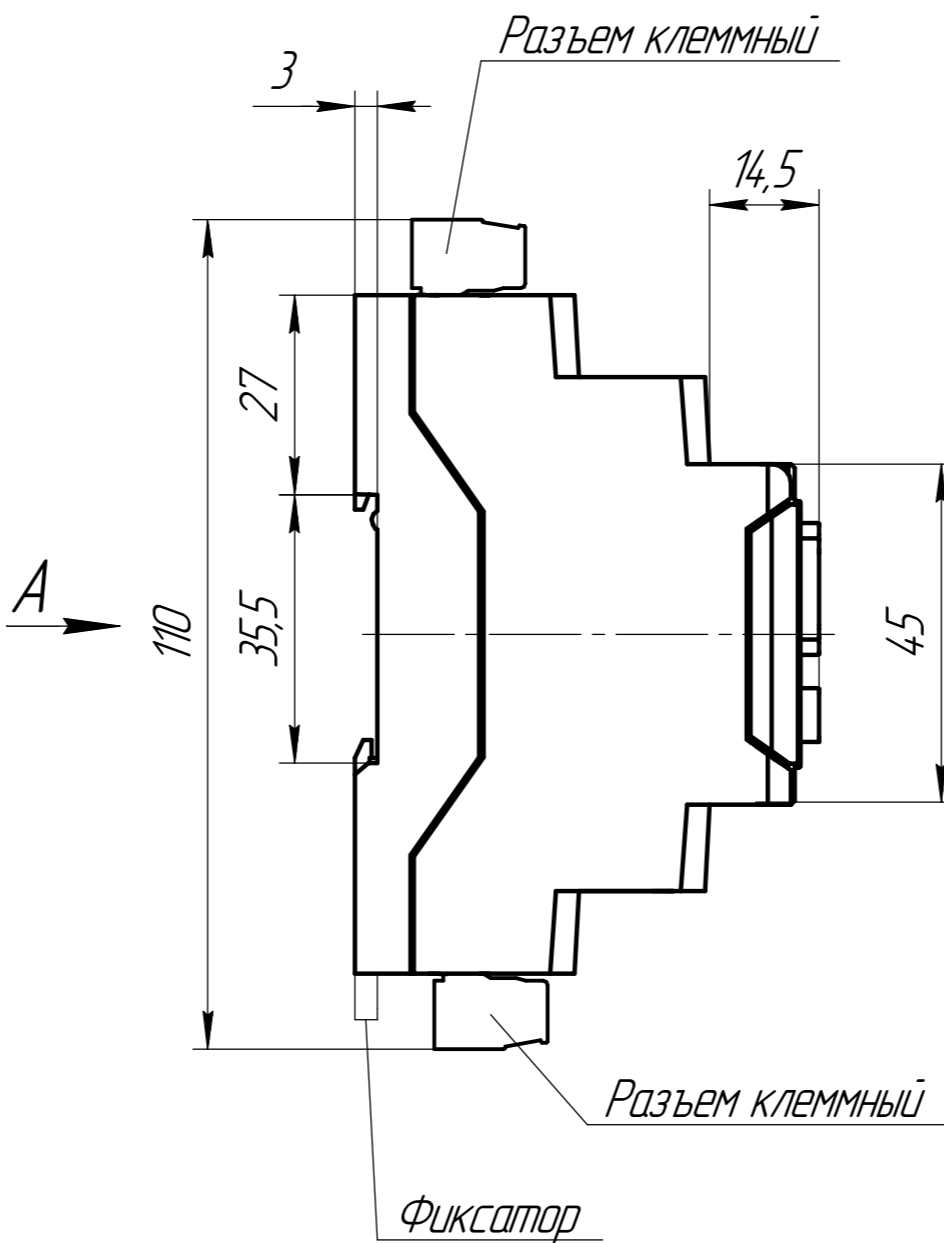


Расположение зон вентиляции и подключения проводов  
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

Разъемы клеммные условно не показаны

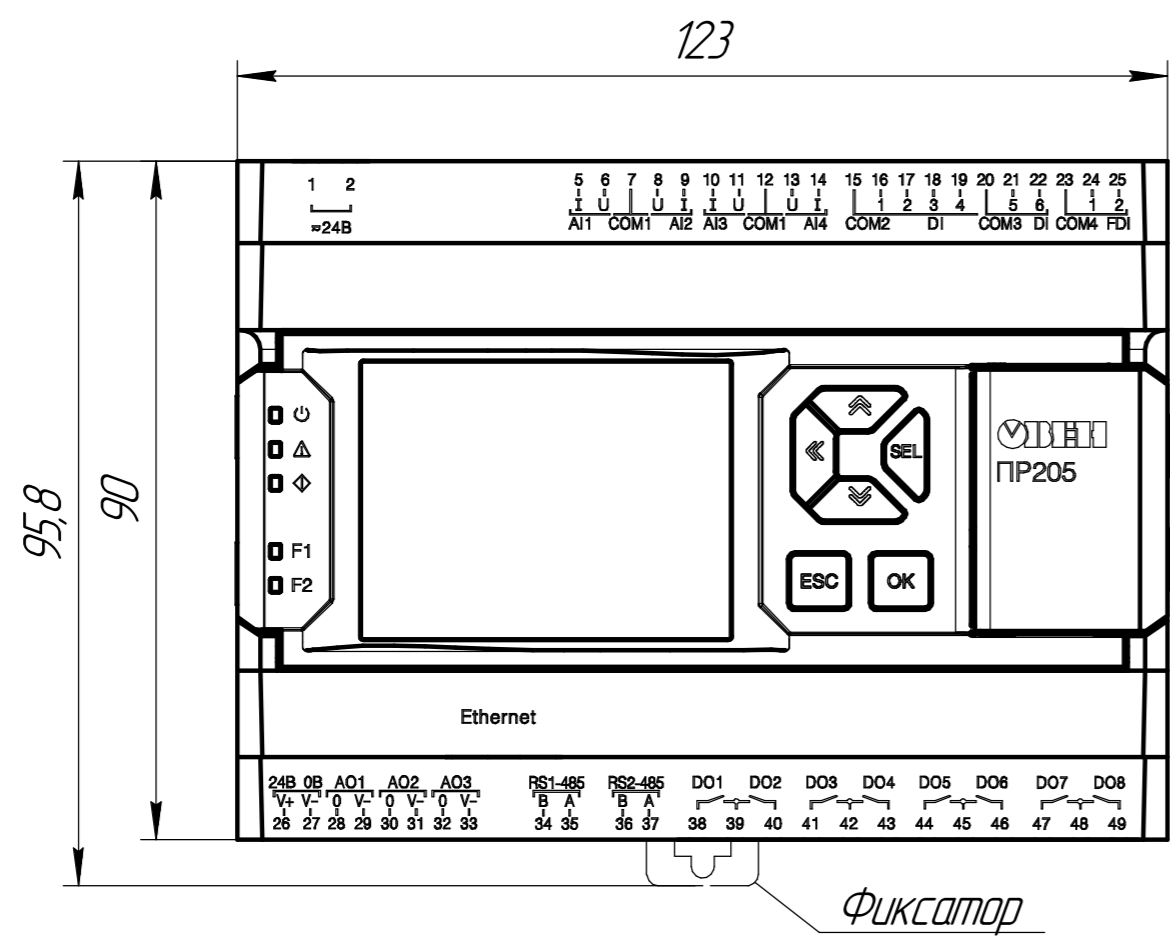

- \*Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm IT12/2$ .
- Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205-24.121102.2.0 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Пздт. и дата

Инд. № з/дкл.

Взам. инв. №


Пздт. и дата

Инд. № пздт.

*Расположение зон вентиляции*

*A*

*Зона вентиляции*

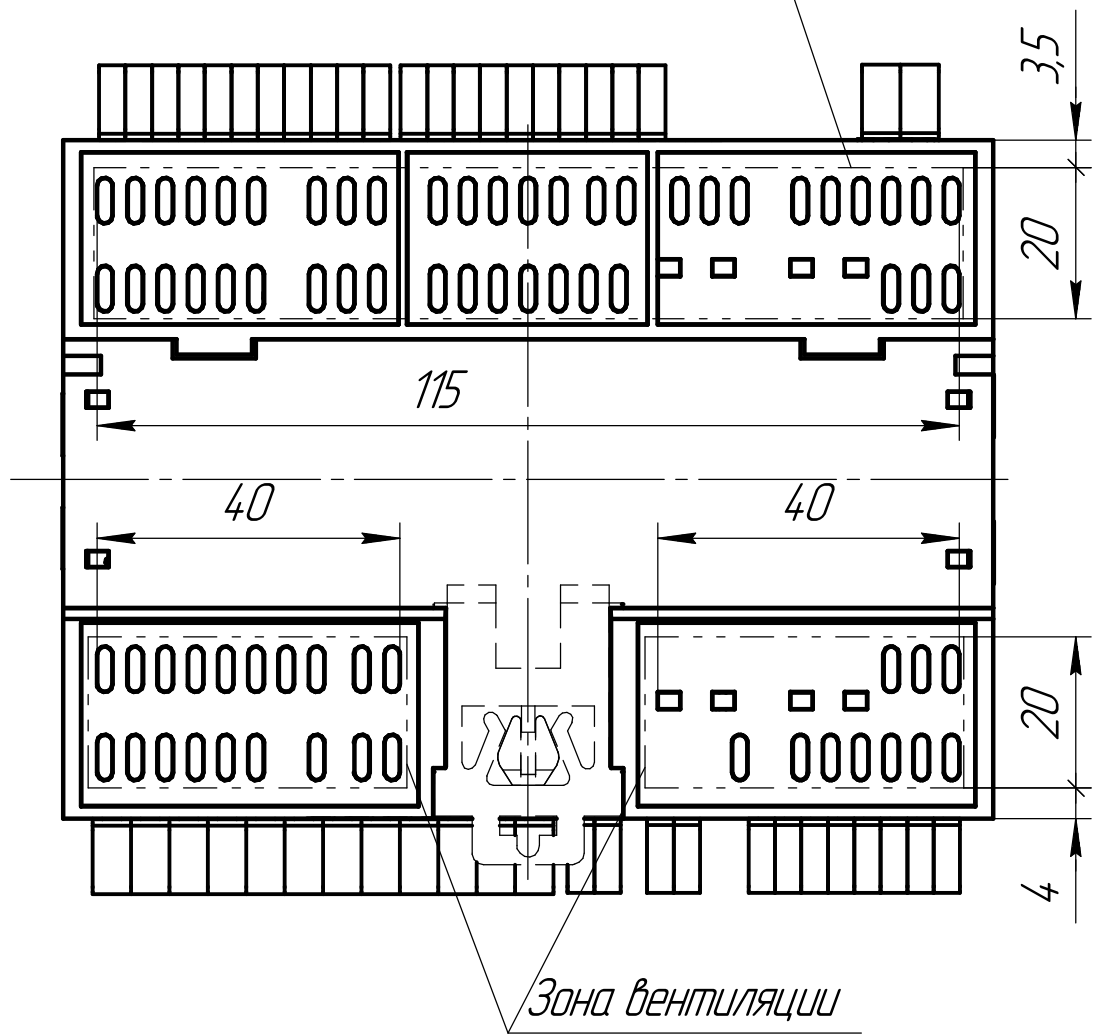

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------