

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Крышка клеммная условно не показана

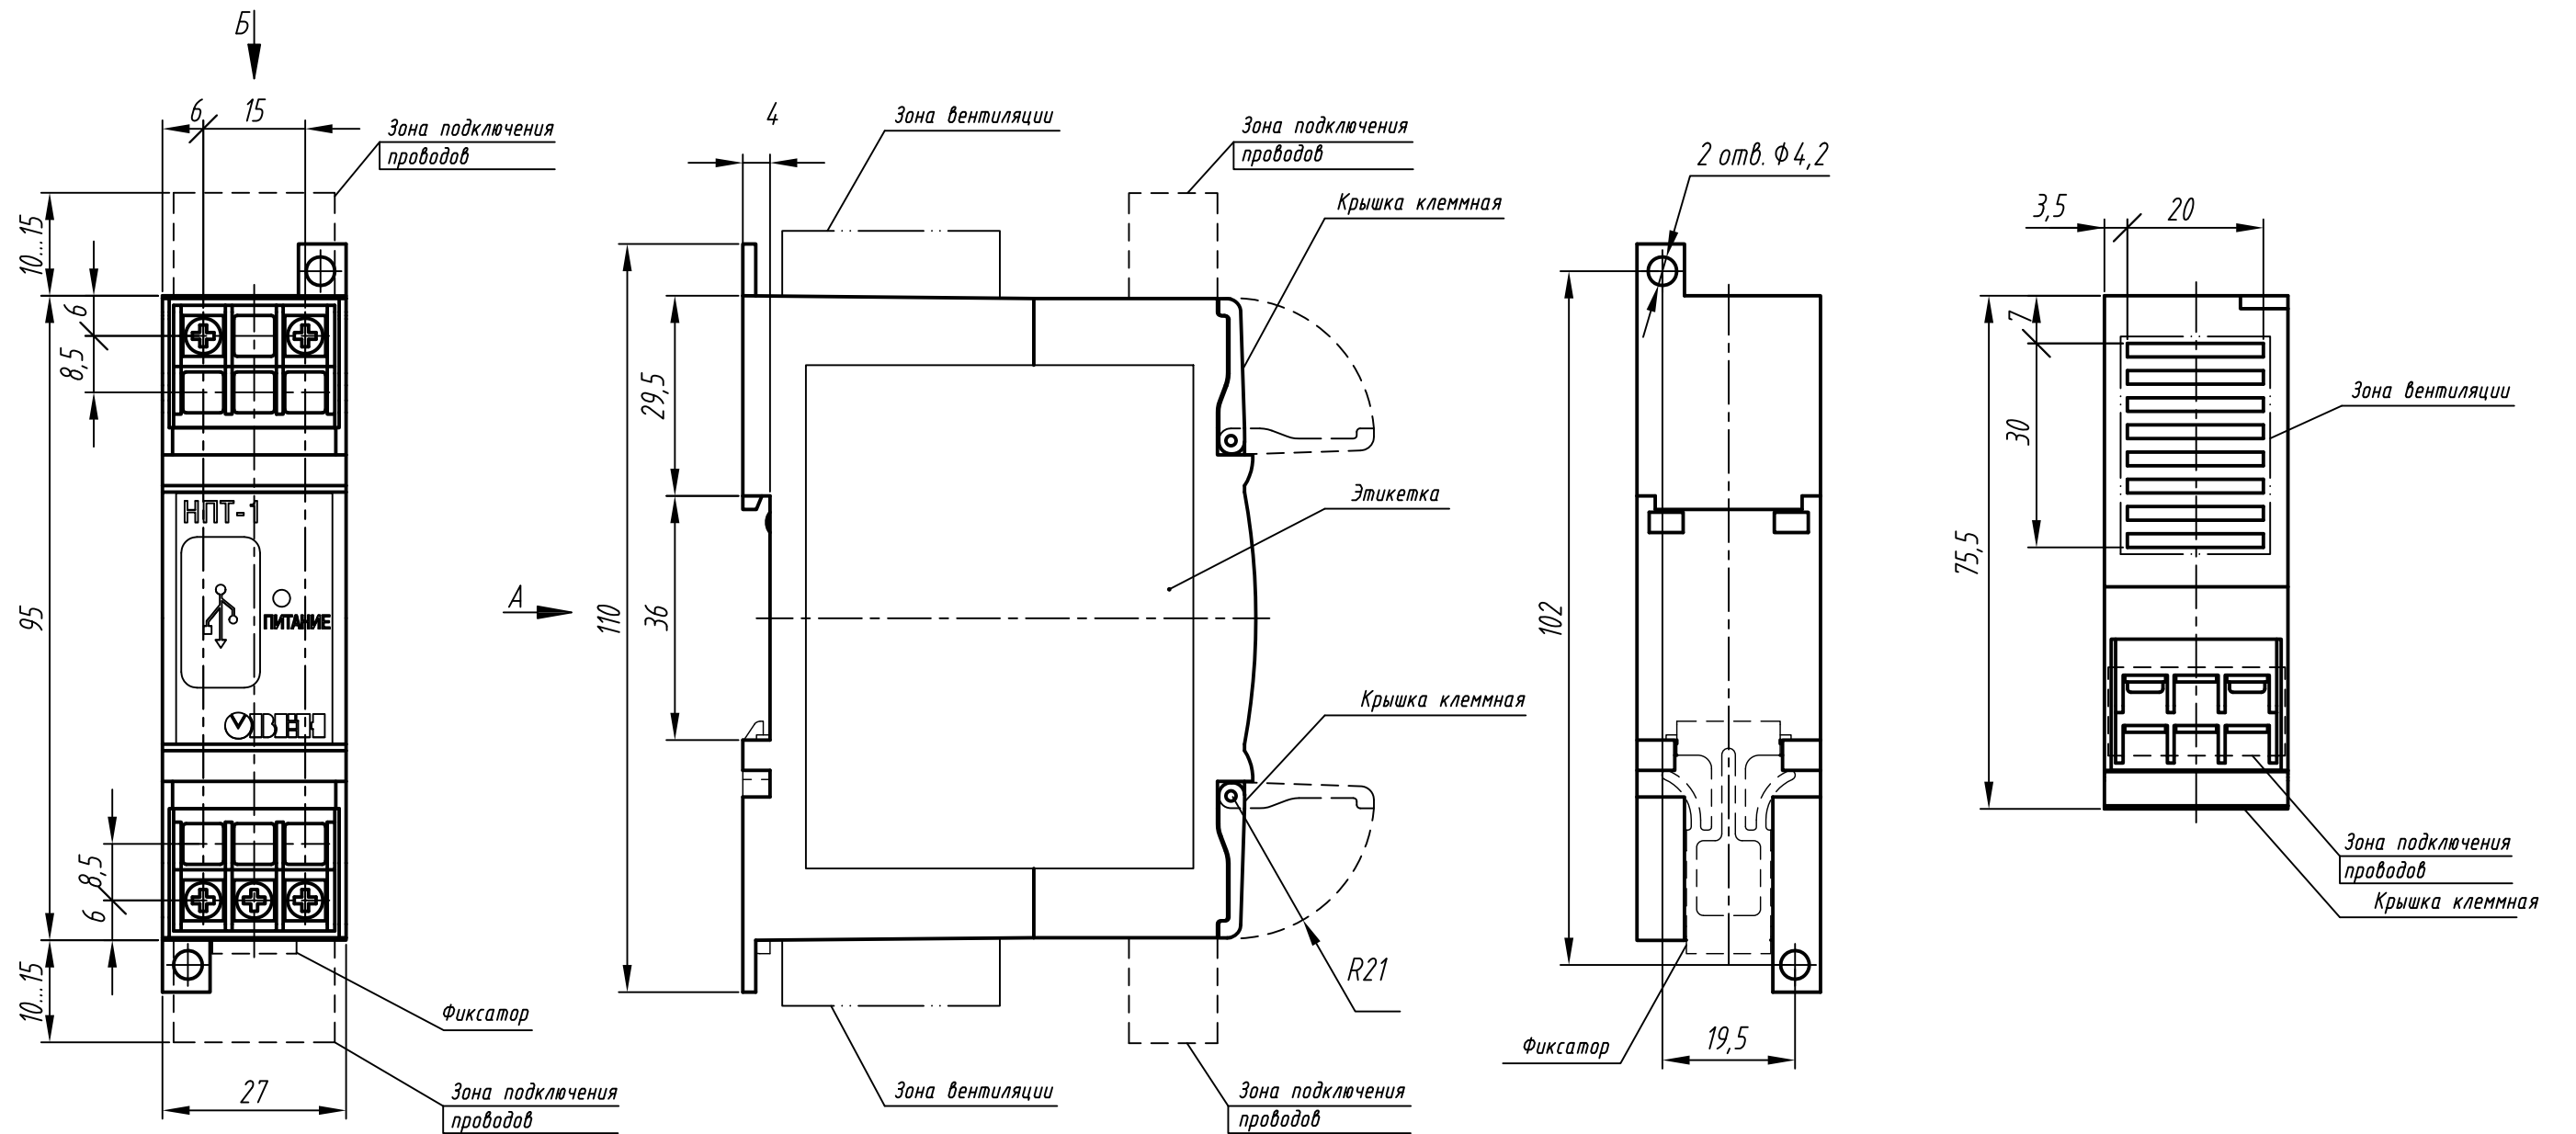

1. Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT12/2$.
3. Клеммы расположены с шагом 7,5 мм.
4. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
5. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.
 - 5.1. Максимально допустимая температура окружающей среды: $+ 85^{\circ}\text{C}$.
6. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "В помощь специалистам" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь температуры измерительный НПТ-1.00.1.1.Ех		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							1:1
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3