

Перф. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Изм. № докл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Изм. № докл.

Крышки клеммные
условно не показаны

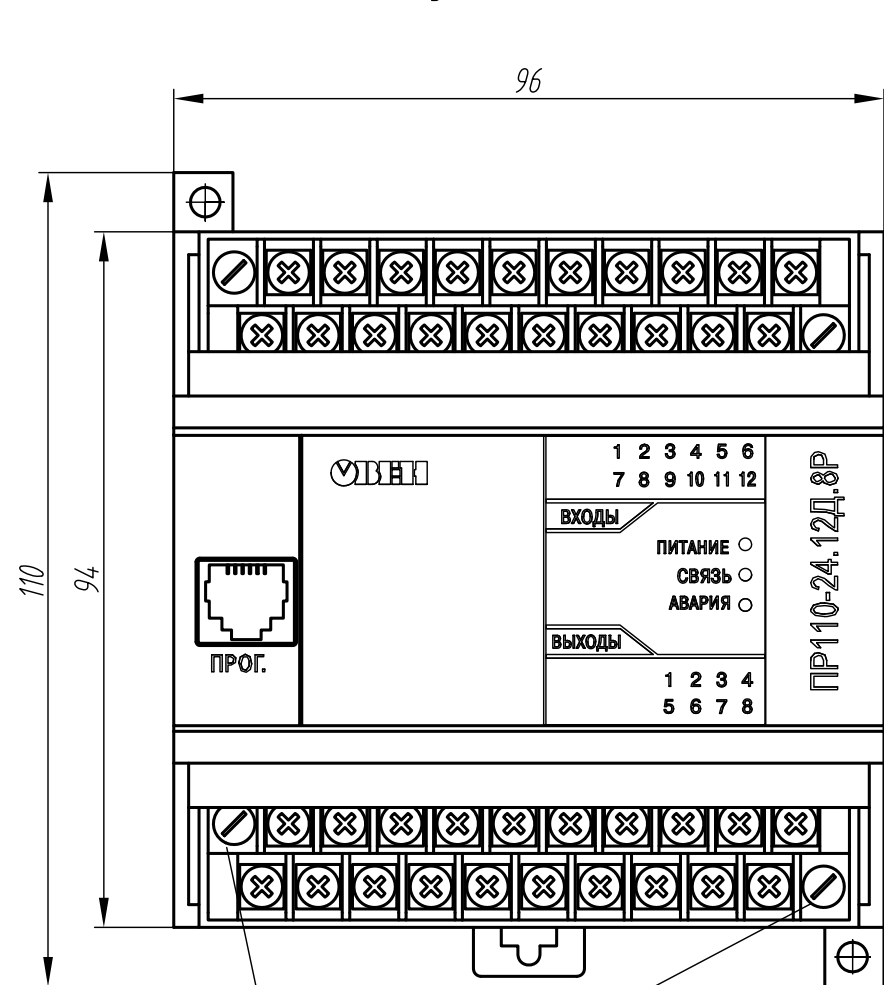

Винты "Быстрой" замены прибора

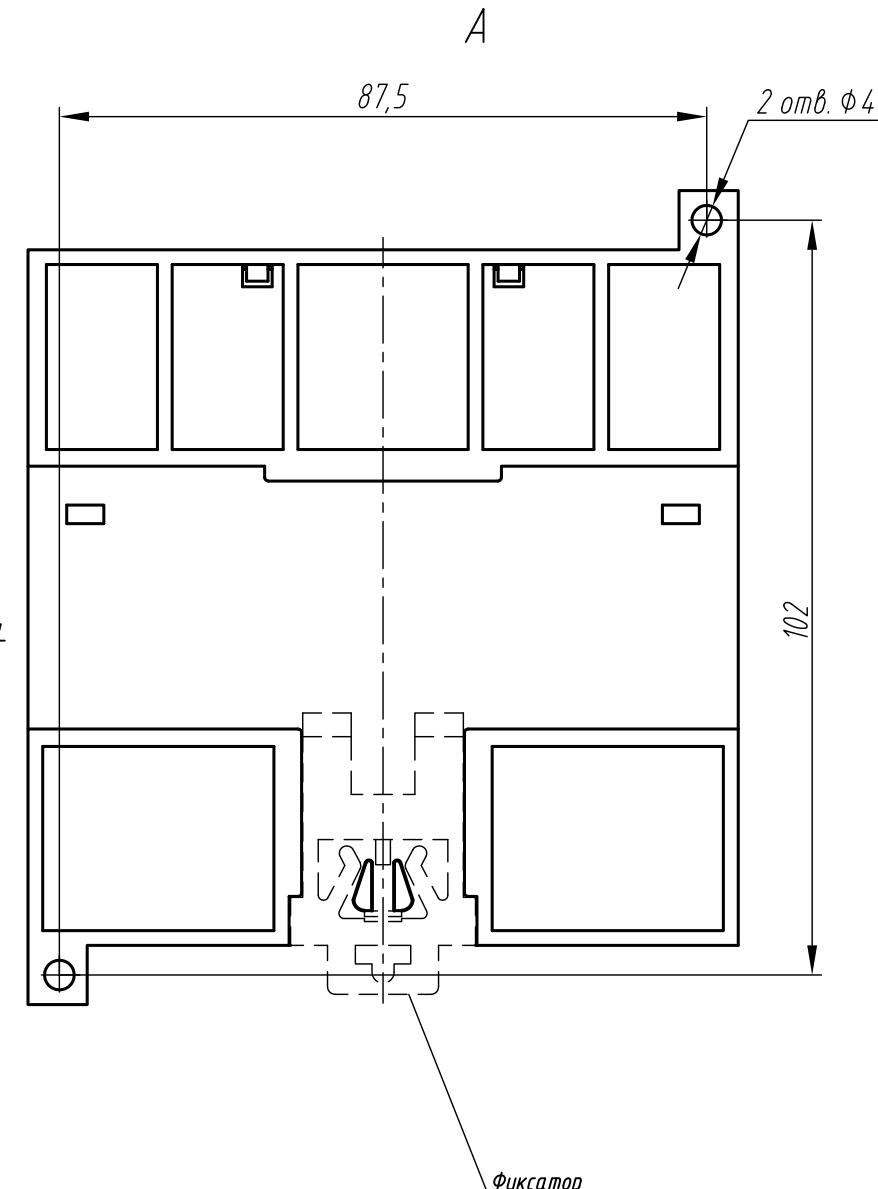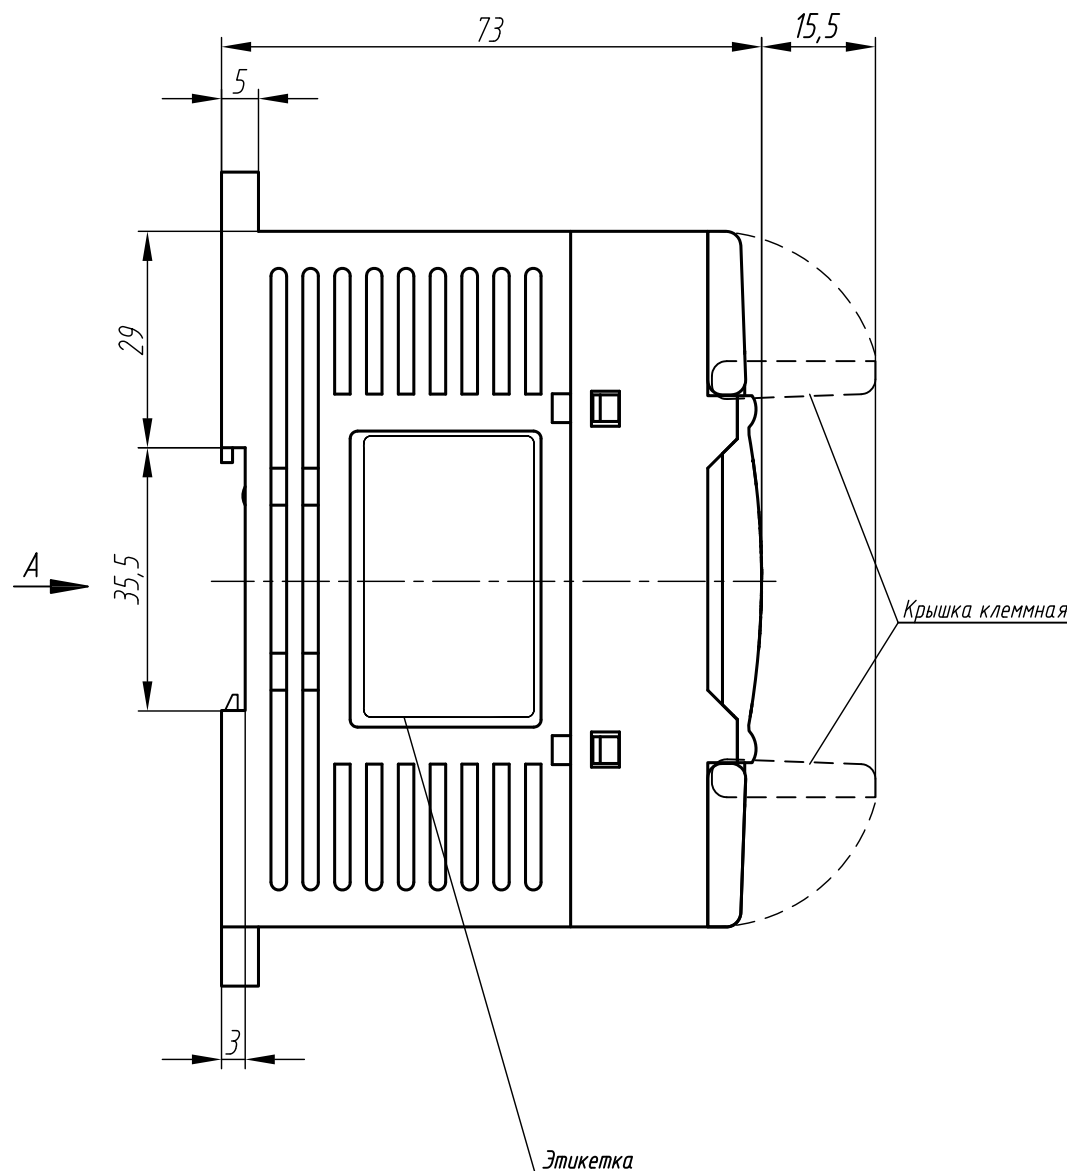

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35 или на щитовую панель.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу - тип 30 мм.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 8 Вт.
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "Чертежи, схемы, модели" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программируемое реле PR110-X.12Д.X.X	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.					Габаритный чертеж	Лист 1	Листов 2	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

