


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1...AA6	Программируемый логический контроллер ПЛК 160, ТМ "ОВЕН"	6	
AA7	Повторитель интерфейса RS-485 ACS, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1	Резистор 120 Ом	1	

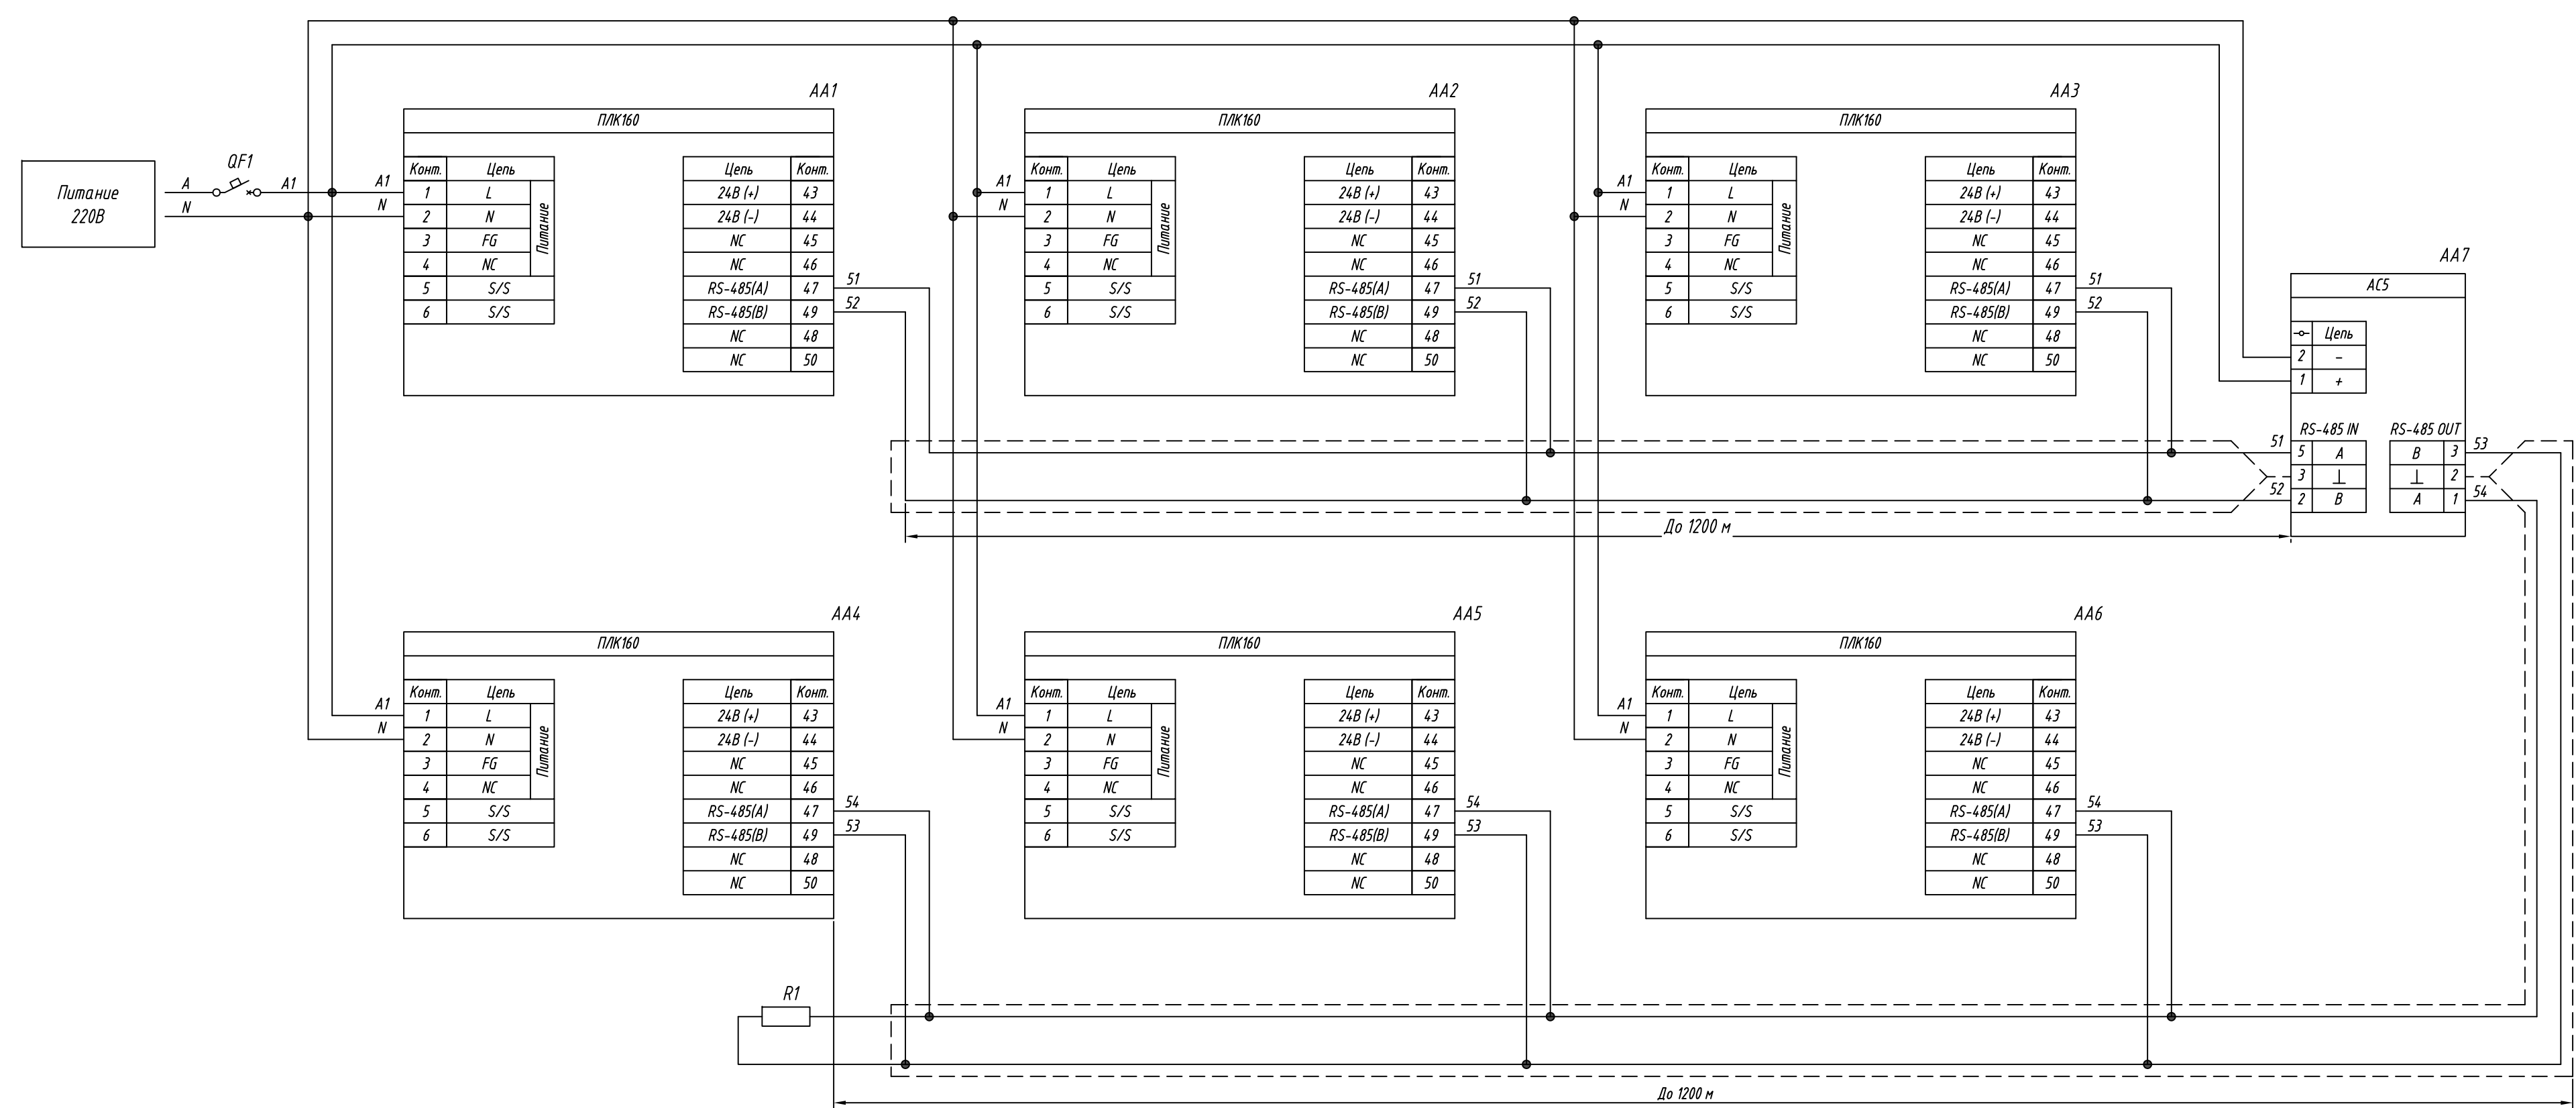

Примечание:
 1. R1 - согласующий резистор, номинал 120 Ом. Такое же сопротивление необходимо выставить Dip переключателями для повторителя ACS.
 2. Согласующий резистор R1 подключается на последний терминал в конце линии связи.
 3. Длина линии связи, при использовании повторителей, не должна превышать 1200м для каждого сегмента.

Изм. №	Подпись и дата
Изм. №	Подпись и дата
Изм. №	Подпись и дата
Изм. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПЛК 160, Подключение ПЛК 160 через повторитель сигналов RS-485	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.					Схема электрическая принципиальная	Лист		Листов 1
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								